

BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP



BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

TULAJDONSÁGOK:

- BW csatlakozás (B16.25)
- Kifújásbiztos tengely
- Helyszíni karbantartás
- Záróléteszköz
- 3 részes kivitel
- Beépítési hossz: MD's szabvány S13
- Nyomás: DN8-DN50 – 60 bar,
- DN65-DN100 – 40 bar
- Hőmérséklet: -20 – +180°C
- TA-LUFT bizonylat




FELHASZNÁLÁS:

- Vegyiparban és gyógyszeriparban, valamint minden olyan közeghez, amely kompatibilis a termék anyagminőségével.

ANYAGOK:

Tétel	Megnevezés	Anyag
1	Ház	1.4408 / EN1503-1
4	Gömb	ASTM A351 Gr.CF8M
5	Tengely	SS316
9	Végsapka	1.4408 / EN1503-1
12	Ülék	RTFE
13	Tolóalátét	RTFE
14	Szár tömítés	RTFE
15	Persely	SS304
19	Kar	SS304
21	Karburkolat	VINYL GRIP
22	Tengelyanya	SS304
24	Karanya	SS304
28	Rögzítőbetét	SS304
29	Belleville alátét	SS304-CSP
30	Alátét	SS304
31	O-gyűrű	VITON
32	Tömítés leszorító	PTFE+25%GF
35	Ház csavar	SS304
36	Csavar alátét	SS304
37	Csavaranya	SS304

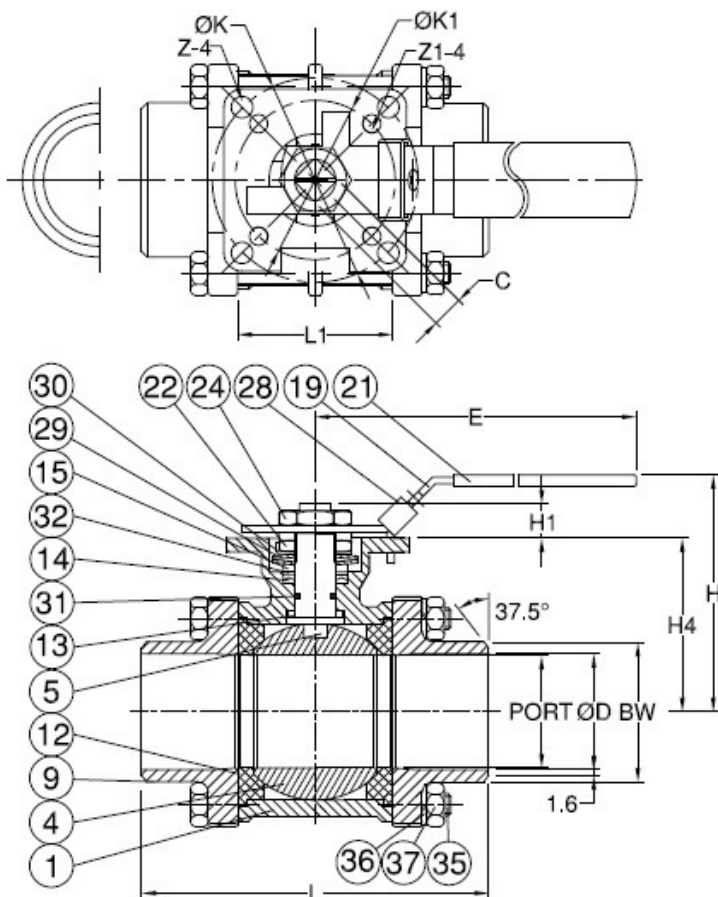

BW HEGTOLDATOS 3 RÉSZES SAVÁLLÓ GÖMBCSAP

MÉRETEK:

Mértékegység: mm

SIZE		PORT	ØD	L	L1	E	H	H1	H4	C	ØK	ØK1	Z-4	Z1-4	BW
DN8	1/4"	11.0	11.0	63.5	22.5	112.0	73.0	8.5	37.0	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	13.7
DN10	3/8"	12.5	12.5	63.5	22.5	112.0	73.0	8.5	37.0	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	17.1
DN15	1/2"	15.0	15.8	63.5	22.5	112.0	73.0	8.5	37.0	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	21.3
DN20	3/4"	20.0	20.9	72.5	27.5	112.0	80.8	8.5	45.0	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	26.7
DN25	1"	25.0	26.6	81.0	34.0	136.0	90.5	9.5	53.5	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	33.4
DN32	1-1/4"	32.0	35.1	94.5	42,5	185.0	98.7	9.5	59.0	9.0	50.0	36.0	7.0	6.0	42.8
DN40	1-1/2"	38.1	40.9	108.0	52.0	197.9	115.3	14.0	74.8	14.0	70.0	50.0	9.0	7.0	48.3
DN50	2"	50.0	52.5	121.5	63.5	197.9	124.0	13.7	83.5	14.0	70.0	50.0	9.0	7.0	60.3
DN65	2-1/2"	62.7	62.7	157.5	85.5	267.0	155.0	18.0	108.8	17.0	102.0	70.0	11.0	9.0	73.0
DN80	3"	77.9	77.9	190.0	102.0	267.0	164,5	18.0	118.3	17.0	102.0	70.0	11.0	9.0	88.9
DN100	4"	100.0	102.3	225.0	128.5	322.0	216.7	18.0	153.8	17.0	102.0	70.0	11.0	9.0	114.3

BEÉPÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS

Telepítés előtt:

- A csővezetéknek tisztának kell lennie, hegesztési maradványoktól és mindenféle szennyeződéstől mentesen.
- A csővezetéknek tökéletesen illeszkednie kell, és megfelelően alátámasztottnak kell lennie, hogy elkerüljük a külső erőhatásokat.
- A szelep tömítéséhez a szolgáltatási körülményeknek megfelelő terméket kell használni.
- Használja a megfelelő csavarmeghúzási nyomatékot, hogy ne sérüljenek a csatlakozások.

Tisztítás és tesztelés:

- A szelepet nyitva kell tartani a tisztítás során, hogy biztosítsuk, hogy nincsenek szennyeződések a golyó és a test között.
- A nyomáspróbát tiszta csővezetéken kell elvégezni.
- A szelepeket részlegesen kell kinyitni a teszteléshez. A nyomáspróba nem haladhatja meg az EN 12266-1 szabvány szerinti értékeket.

Karbantartás:

- Ajánlott évente 1-2 alkalommal teljesen nyitni és zárni a szelepet.
- Bármilyen beavatkozás előtt győződjön meg róla, hogy a csővezeték nincs nyomás alatt, nincs benne folyadék, és megfelelően le van választva.
- A hőmérsékletnek biztonságosnak kell lennie a működéshez.
- Korrózív közeg esetén helyezzen be szigetelést a beavatkozás előtt.
- Ha a szelep nyomás alatt van, és tömítésnél szivárgás tapasztalható, húzza meg kissé a tömítést, amíg a szivárgás megszűnik.

+36 34 364 936

2800 Tatabánya, Erdész u. 37/B

info@asgszerelveny.hu

www.asgszerelveny.hu